

Fig. 1

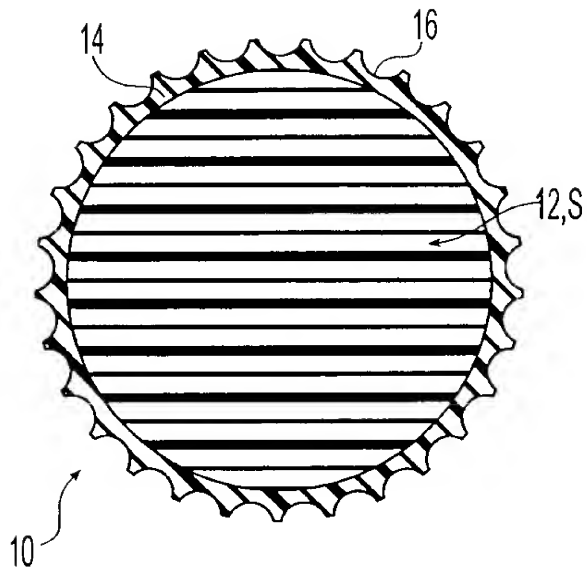


Fig. 2

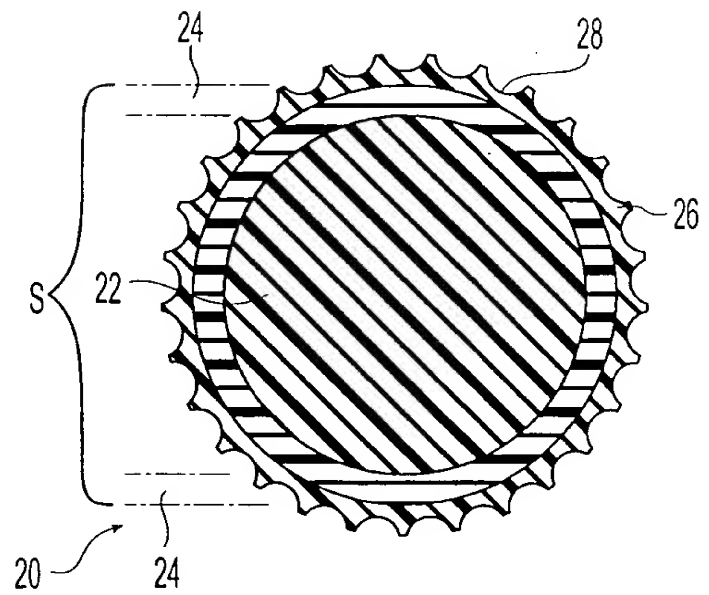
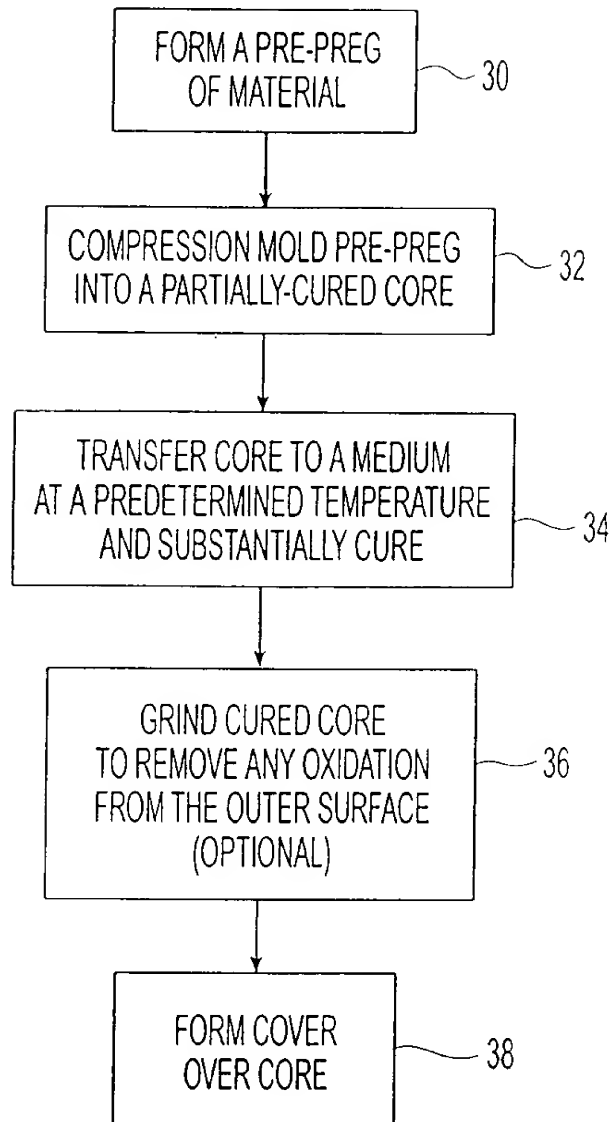
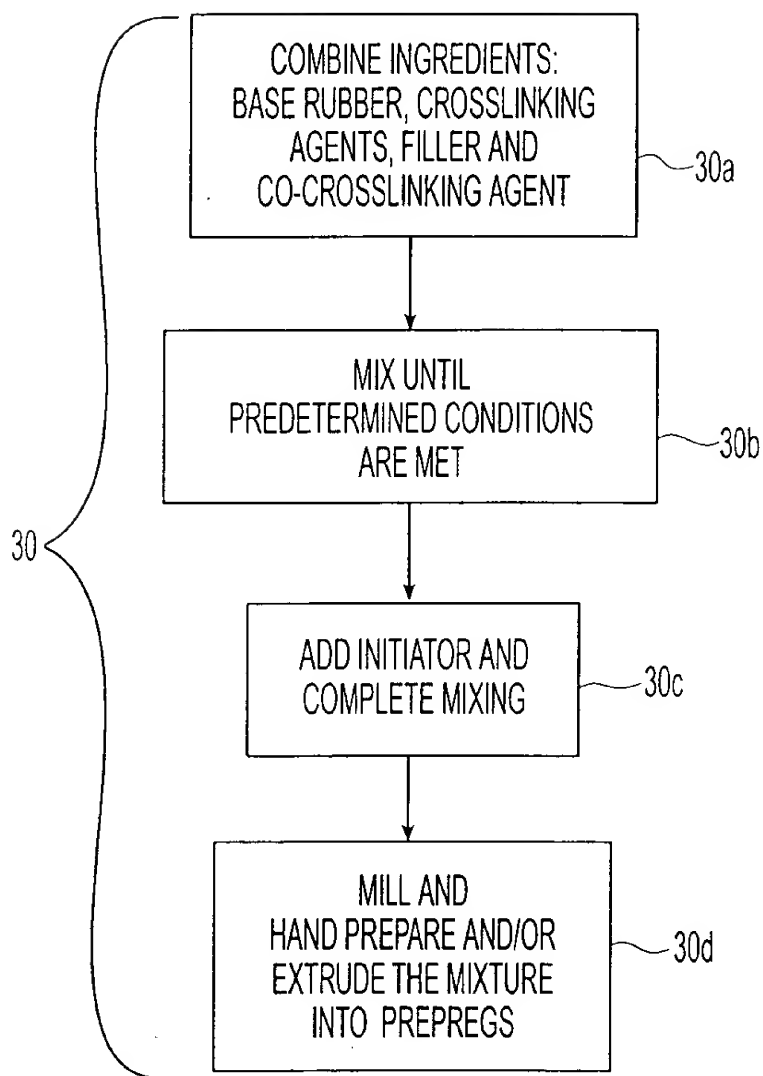



Fig. 3

MAKING A GOLF BALL

*Fig. 4*

FORMING A PREPREG

*Fig. 5*

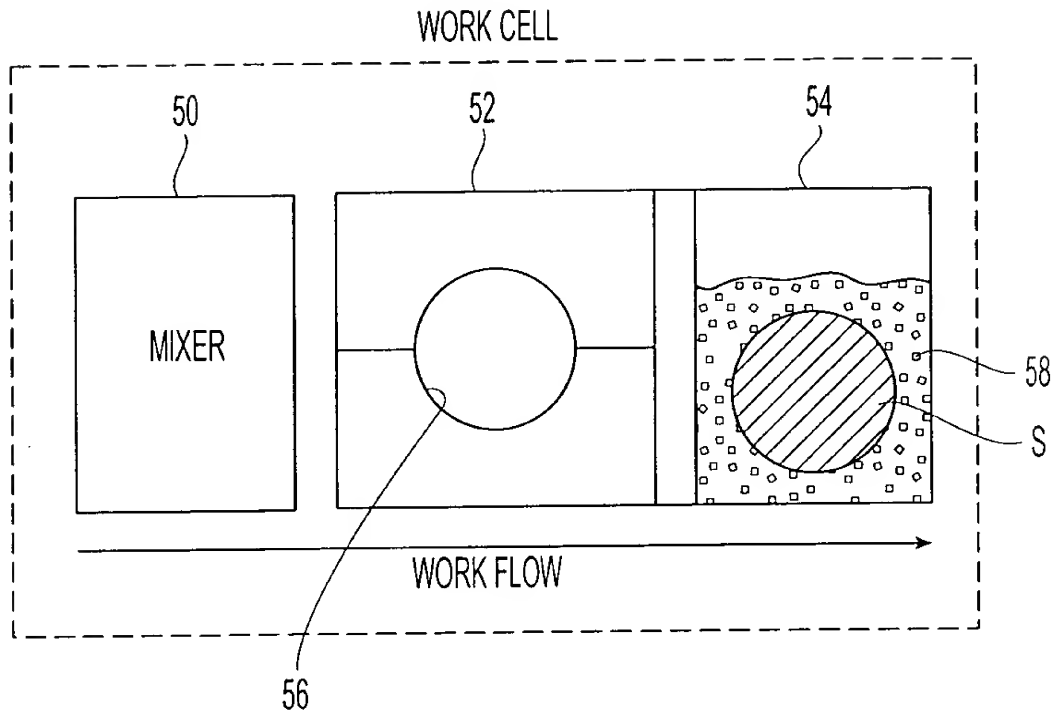*Fig. 6*

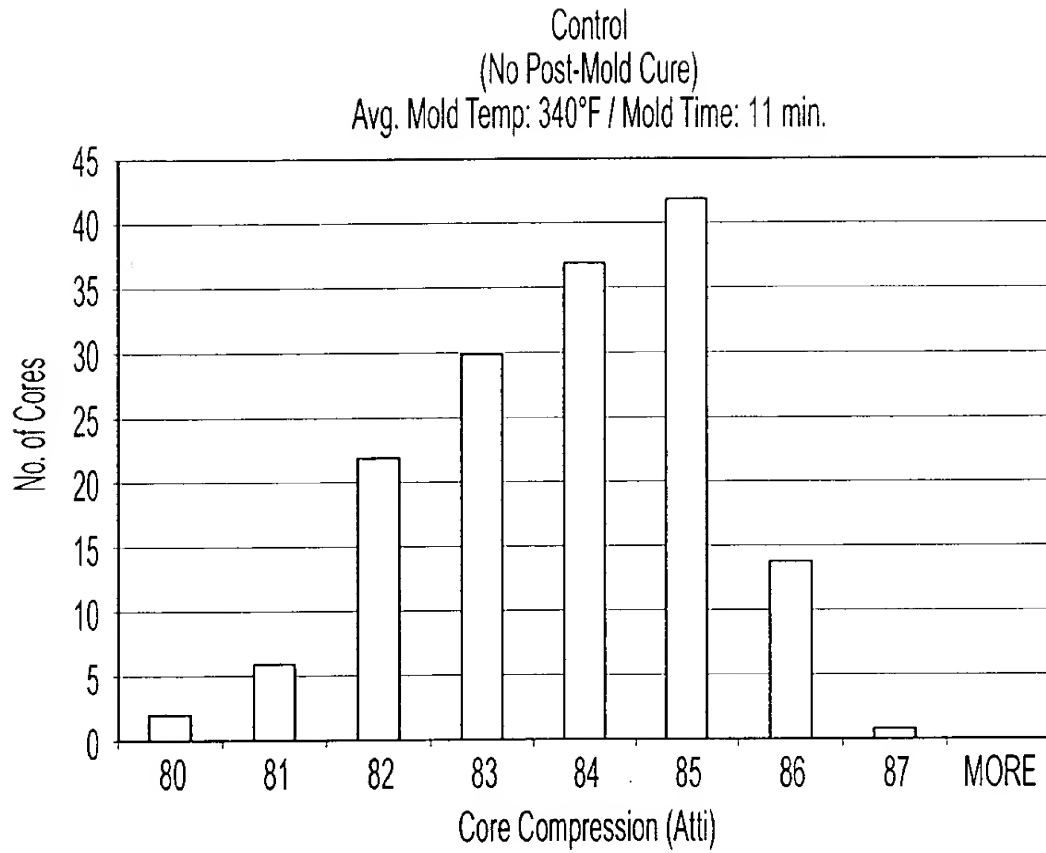


Fig. 7

Medium: Air in Insulated Chamber
Avg. Mold Temp: 340°F / Mold Time: 8.5 min.
Avg. Med-Temp: \approx 350°F / Post-Mold Cure Time: 10 min.

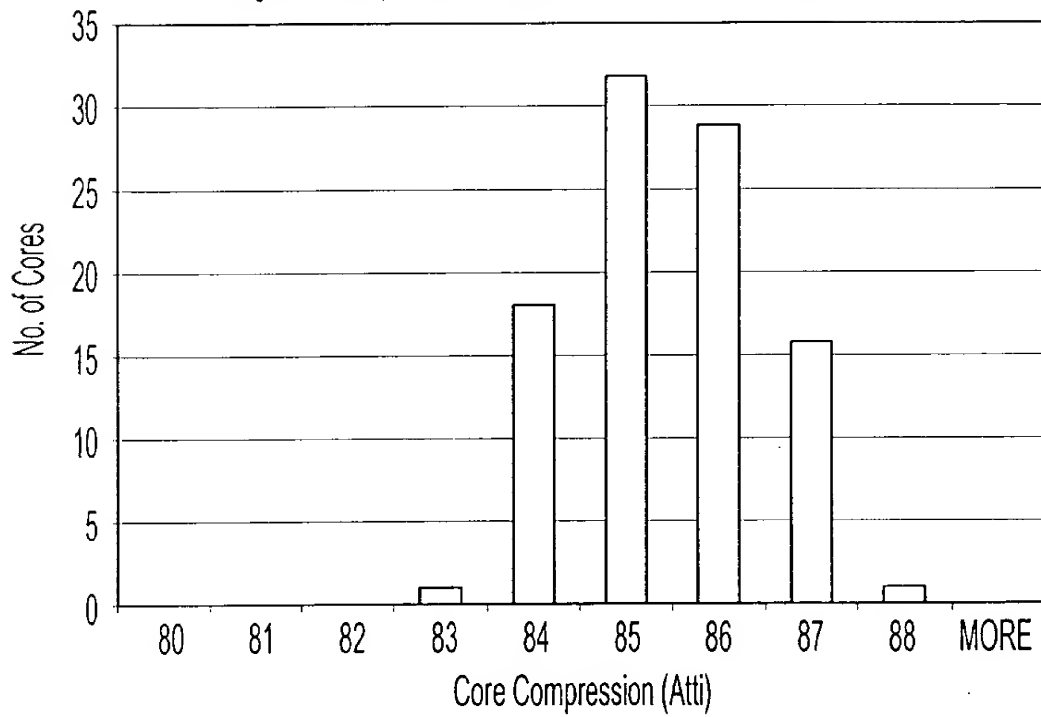
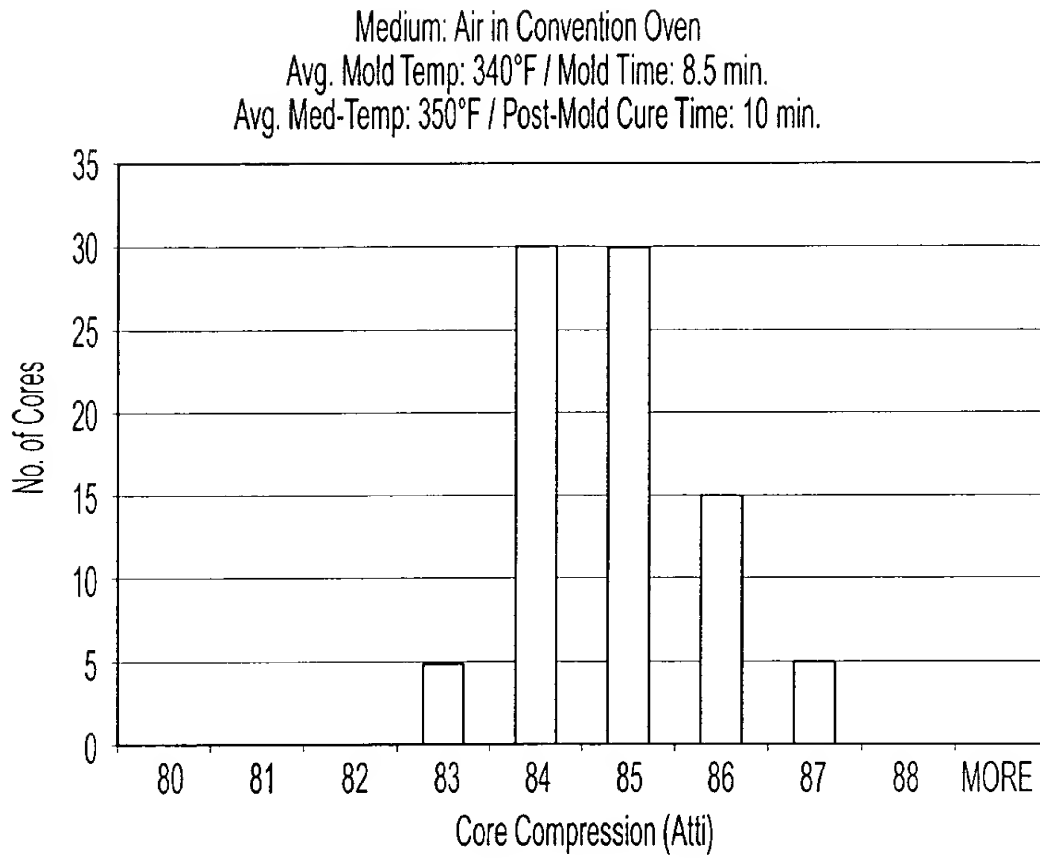


Fig. 8

*Fig. 9*